2003/11/12 12.49

Crosstalk in TIFR RPC (Run 116−7, HV 8.8KV, Slit 10mm, 62:8:30)

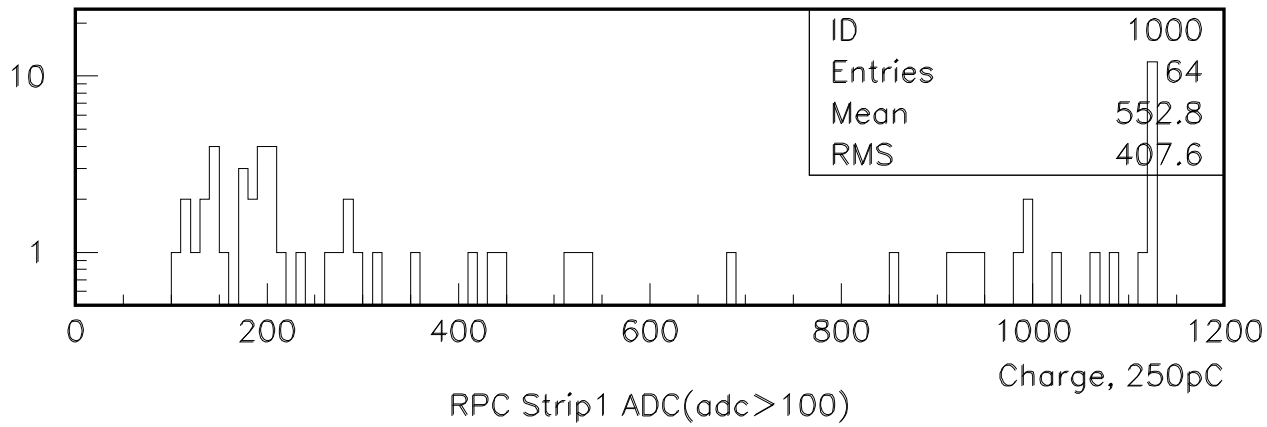

RPC Strip1 ADC(adc>100)

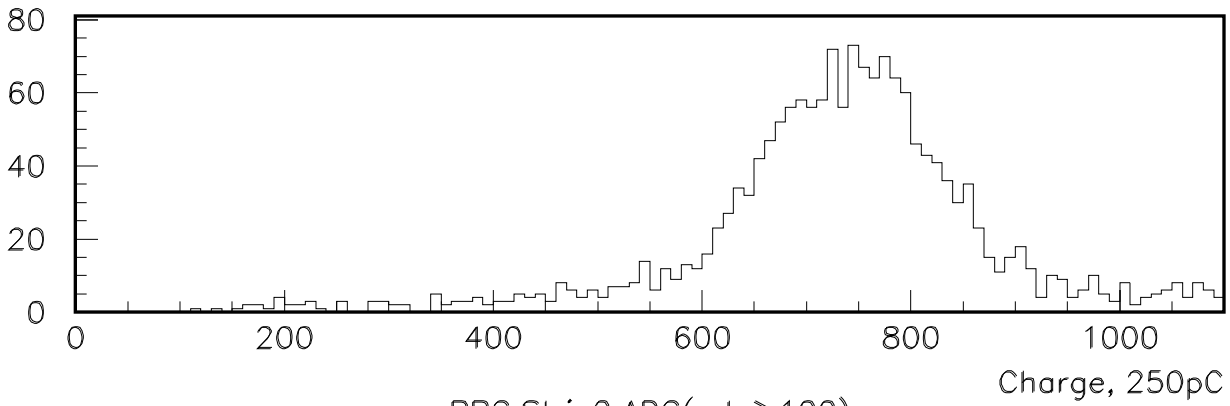

RPC Strip2 ADC(adc>100)

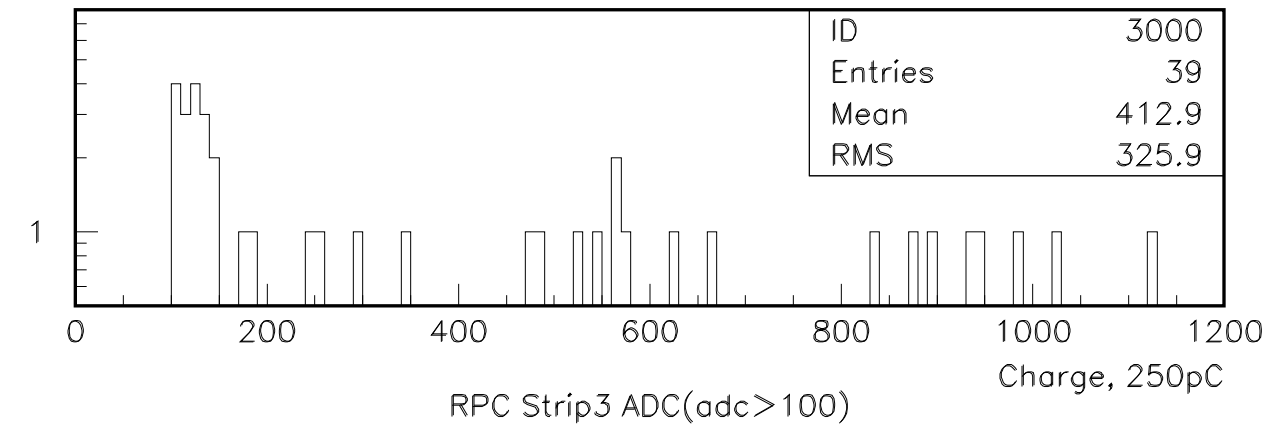

RPC Strip3 ADC(adc>100)

2003/11/12 12.49

Crosstalk in TIFR RPC (Run 116–7, HV 8.8KV, Slit 10mm, 62:8:30)

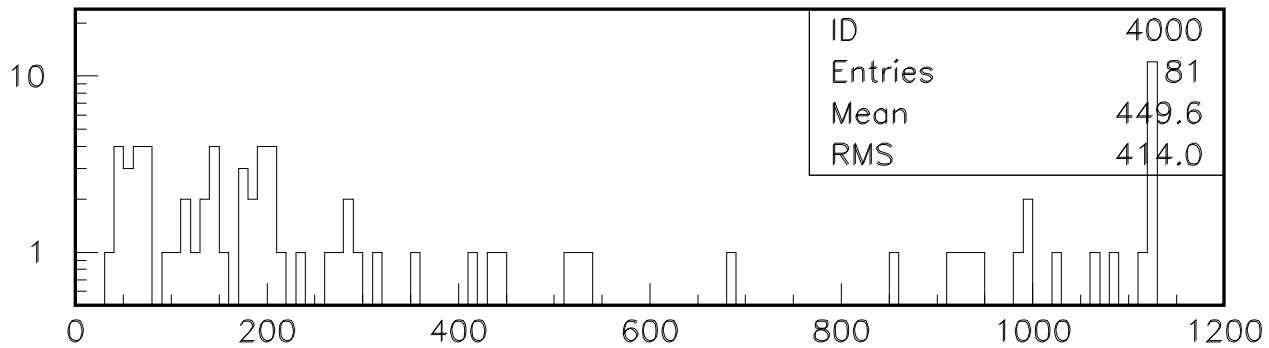

RPC Strip1 ADC(tdc<4070)

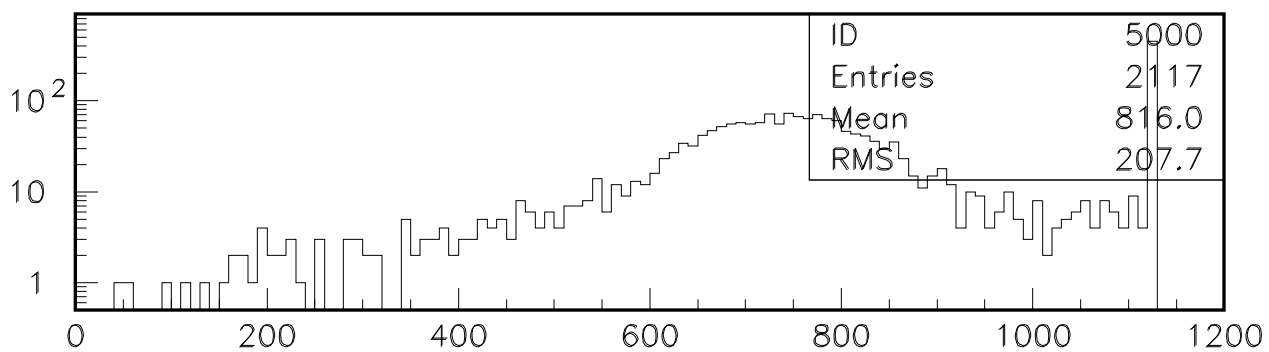

RPC Strip2 ADC(tdc<4070)

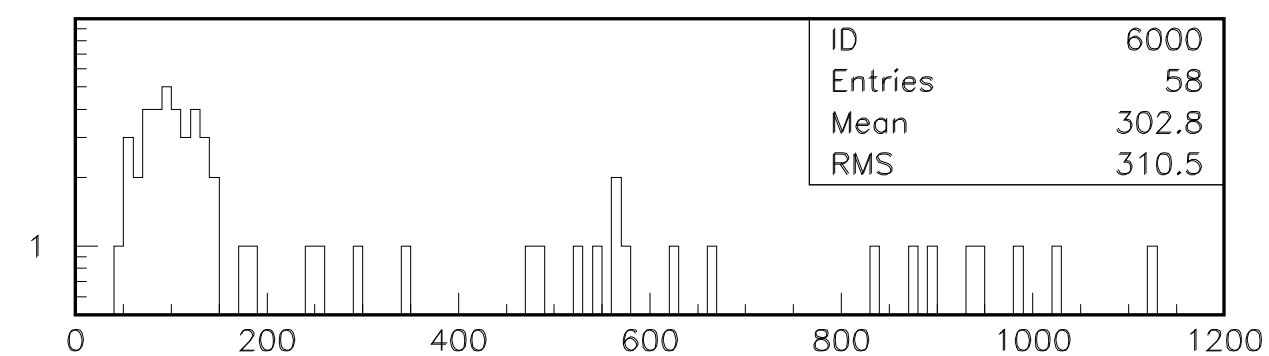

RPC Strip3 ADC(tdc<4070)

2003/11/12 12.49

Crosstalk in TIFR RPC (Run 127, HV 8.8KV, Slit 15mm, 62:8:30)

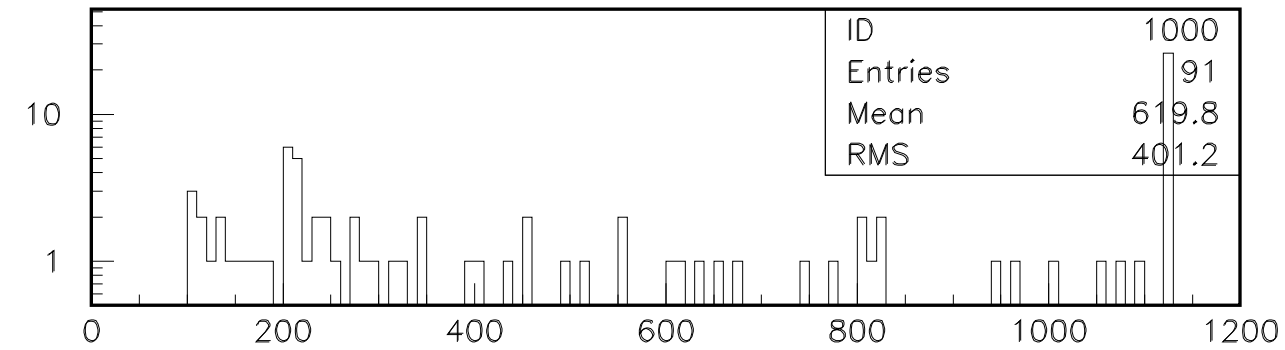

RPC Strip1 ADC(adc>100)

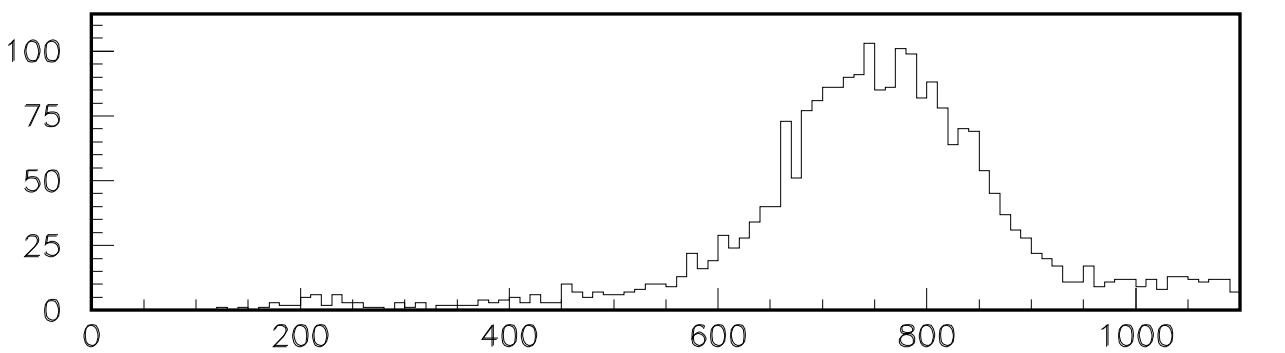

RPC Strip2 ADC(adc>100)

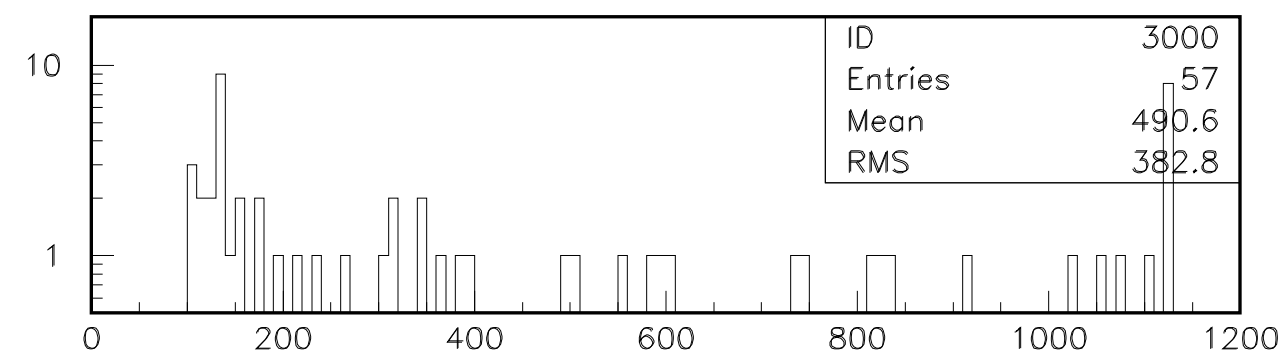

RPC Strip3 ADC(adc>100)

2003/11/12 12.49

Crosstalk in TIFR RPC (Run 127, HV 8.8KV, Slit 15mm, 62:8:30)

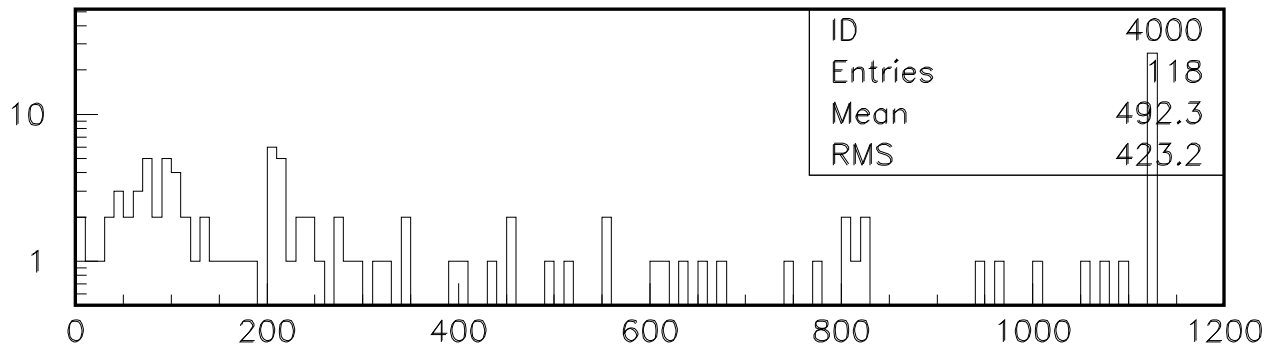

RPC Strip1 ADC(tdc<4070)

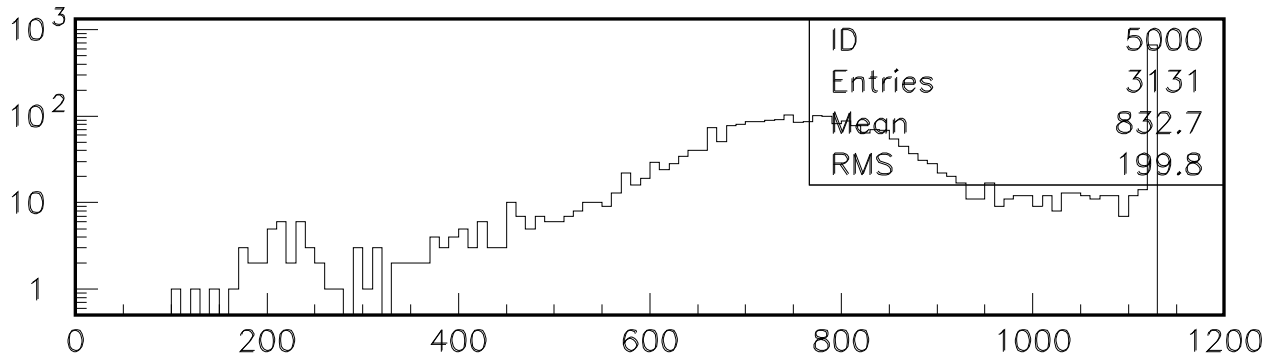

RPC Strip2 ADC(tdc<4070)

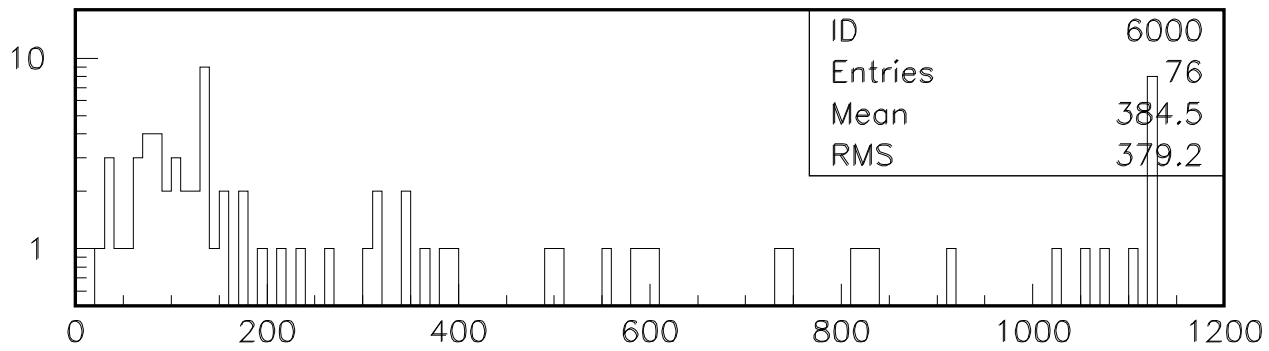

RPC Strip3 ADC(tdc<4070)

2003/11/12 12.49

Crosstalk in TIFR RPC (Run 128, HV 8.8KV, Slit 20mm, 62:8:30)

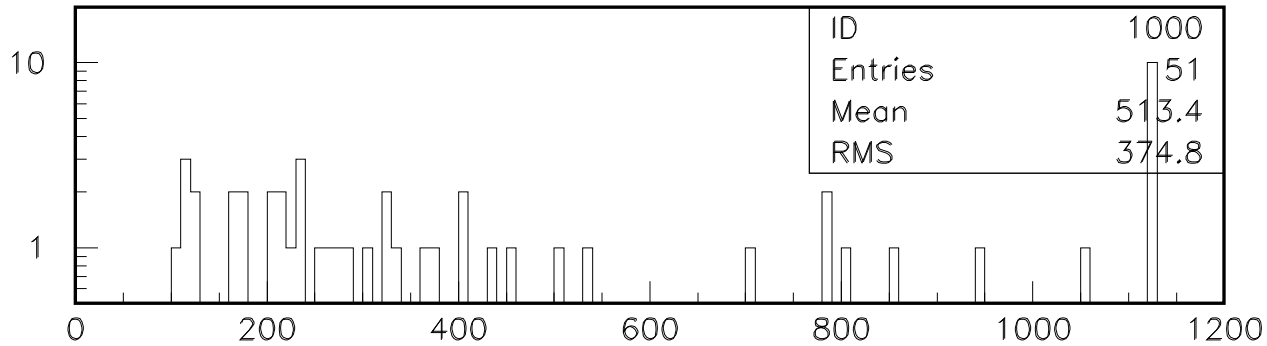

RPC Strip1 ADC(adc>100)

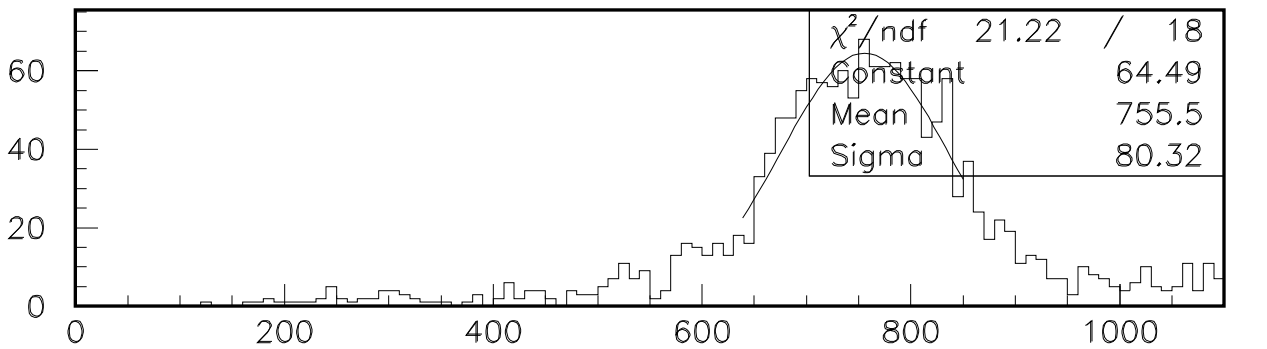

RPC Strip2 ADC(adc>100)

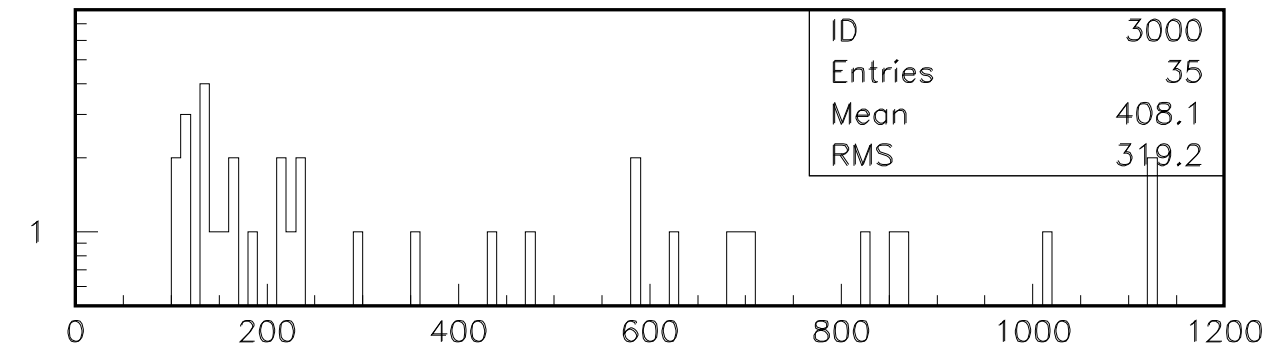

RPC Strip3 ADC(adc>100)

2003/11/12 12.49

Crosstalk in TIFR RPC (Run 128, HV 8.8KV, Slit 20mm, 62:8:30)

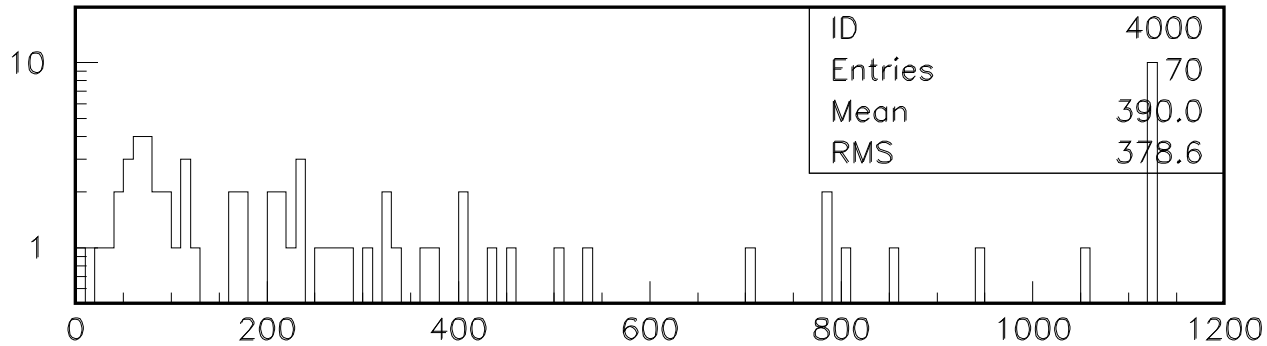

RPC Strip1 ADC(tdc<4070)

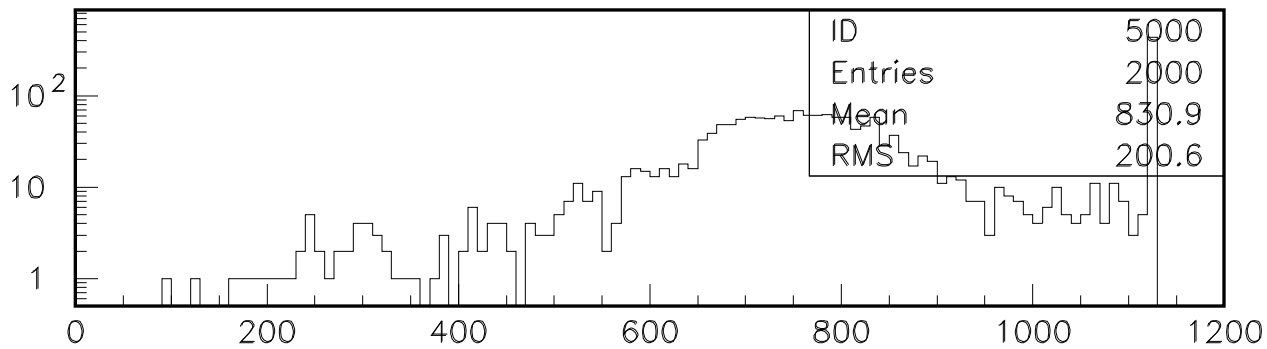

RPC Strip2 ADC(tdc<4070)

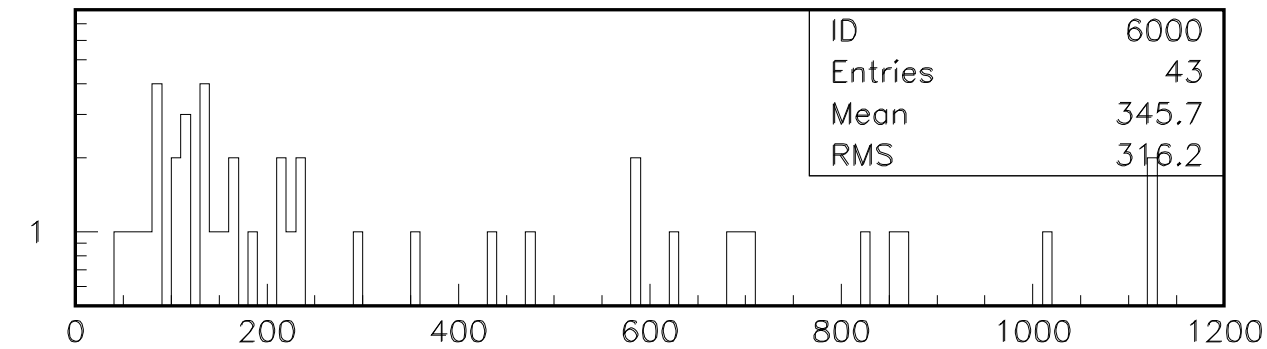

RPC Strip3 ADC(tdc<4070)

2003/11/12 12.49

Crosstalk in TIFR RPC (Run 129, HV 9.6KV, Slit 20mm, 62:8:30)

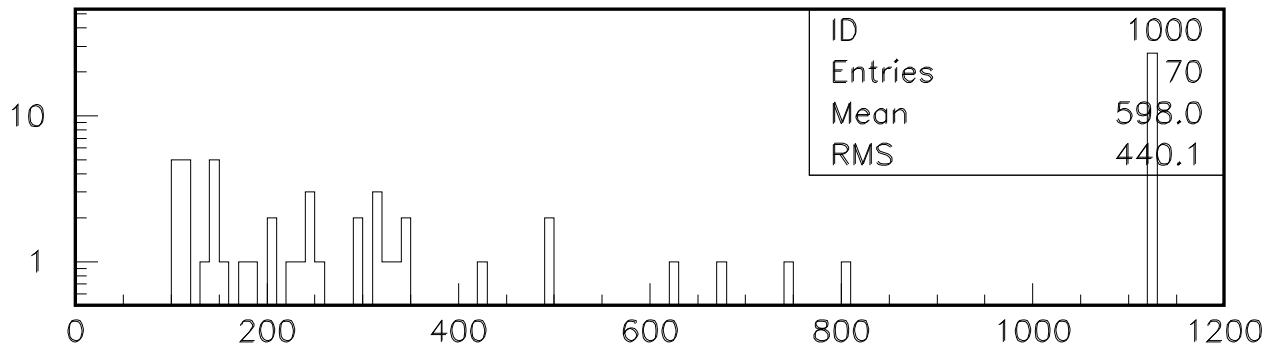

RPC Strip1 ADC(adc>100)

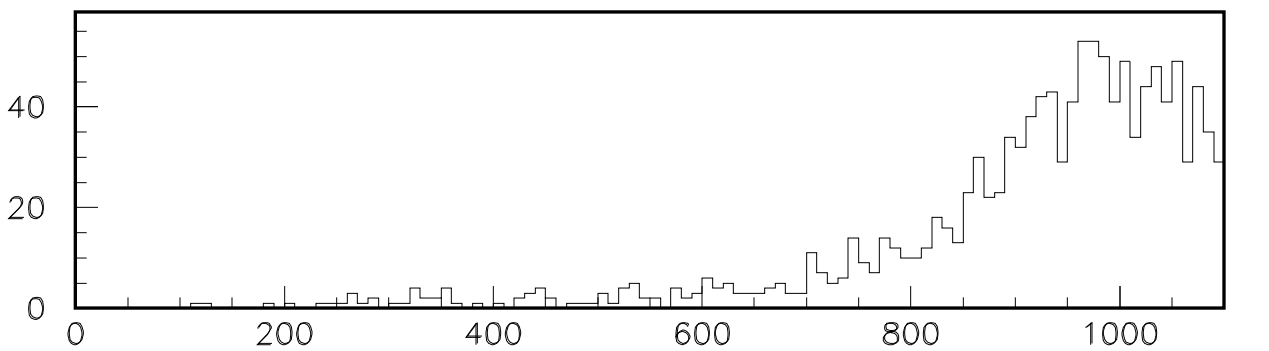

RPC Strip2 ADC(adc>100)

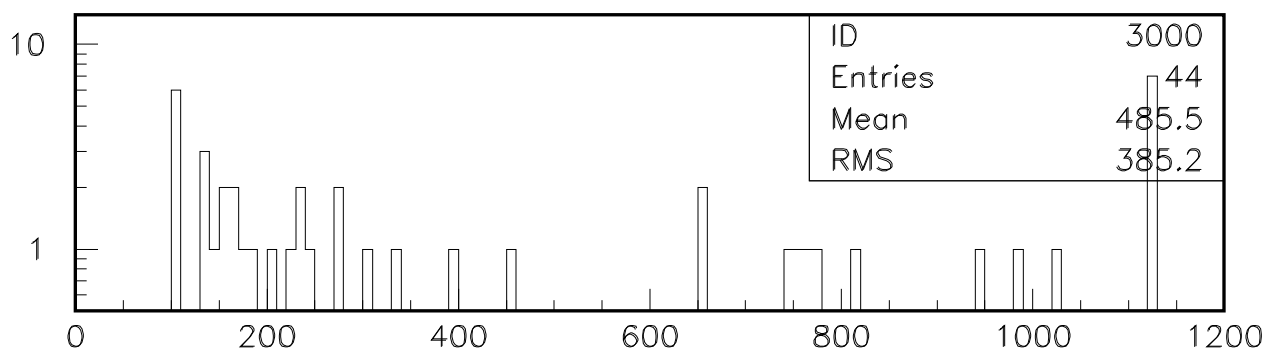

RPC Strip3 ADC(adc>100)

2003/11/12 12.49

Crosstalk in TIFR RPC (Run 129, HV 9.6KV, Slit 20mm, 62:8:30)

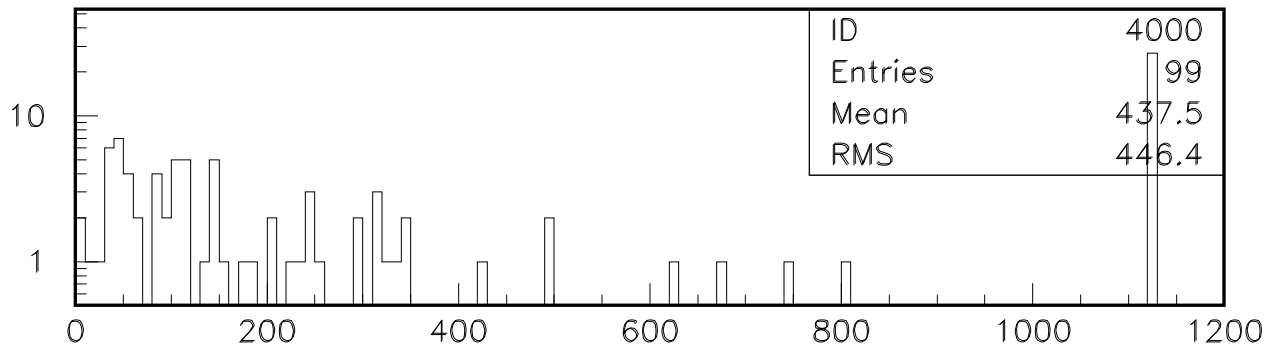

RPC Strip1 ADC(tdc<4070)

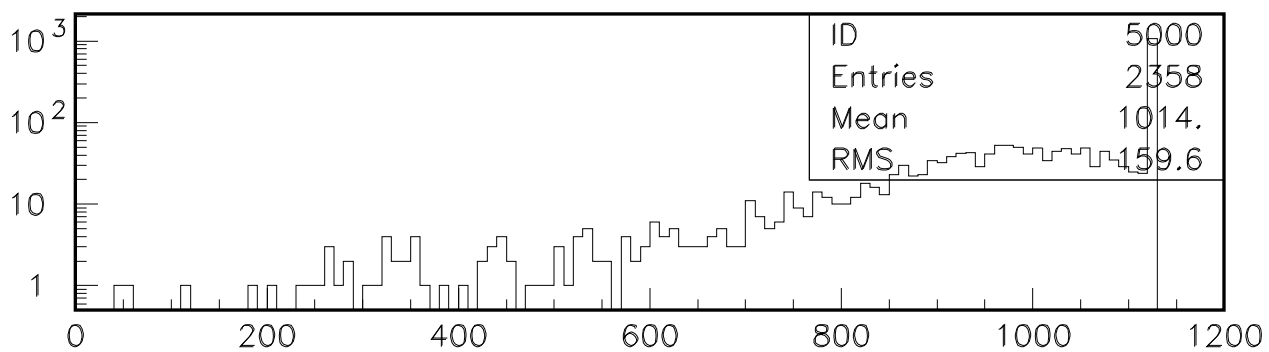

RPC Strip2 ADC(tdc<4070)

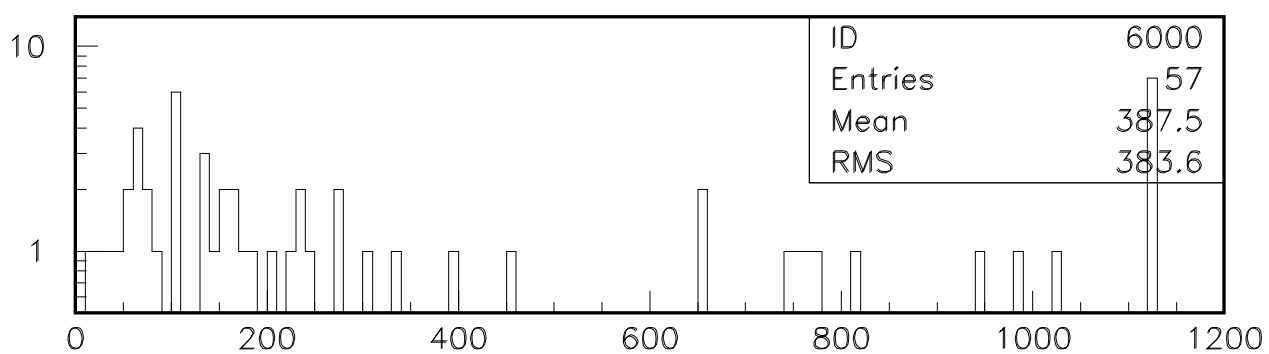

RPC Strip3 ADC(tdc<4070)

2003/11/12 12.49

Crosstalk in TIFR RPC (Run 130, HV 9.6KV, Slit 15mm, 62:8:30)

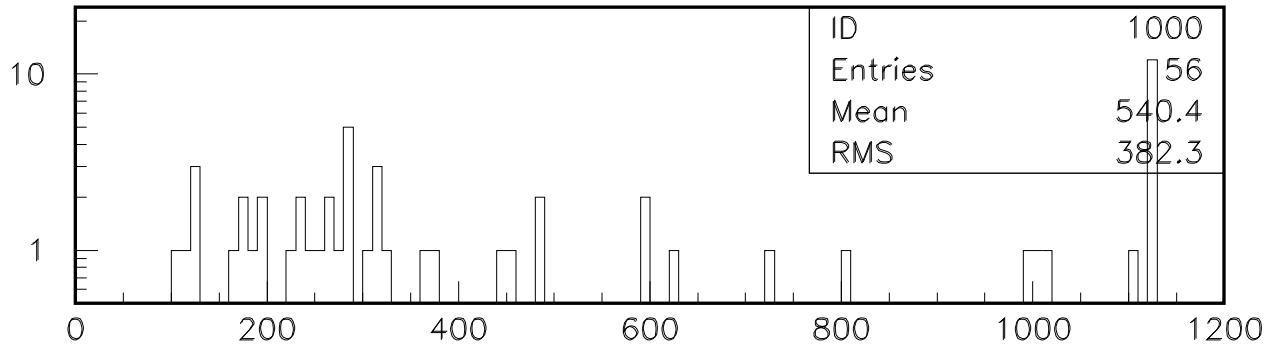

RPC Strip1 ADC(adc>100)

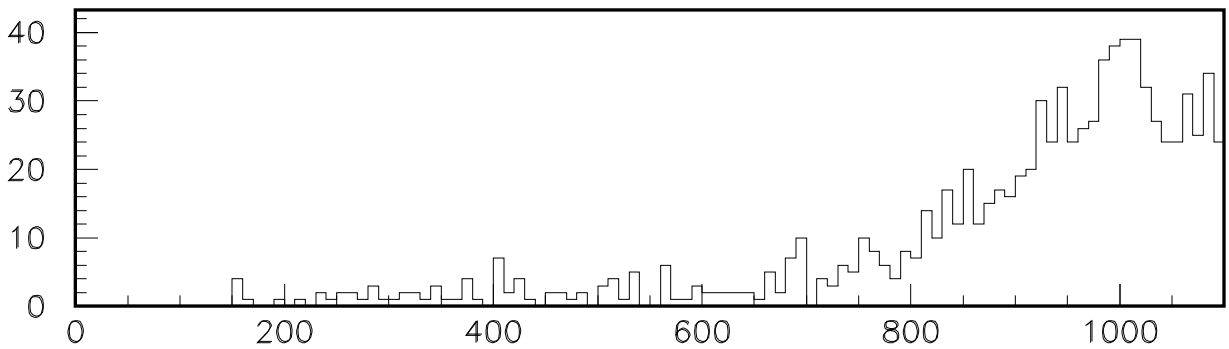

RPC Strip2 ADC(adc>100)

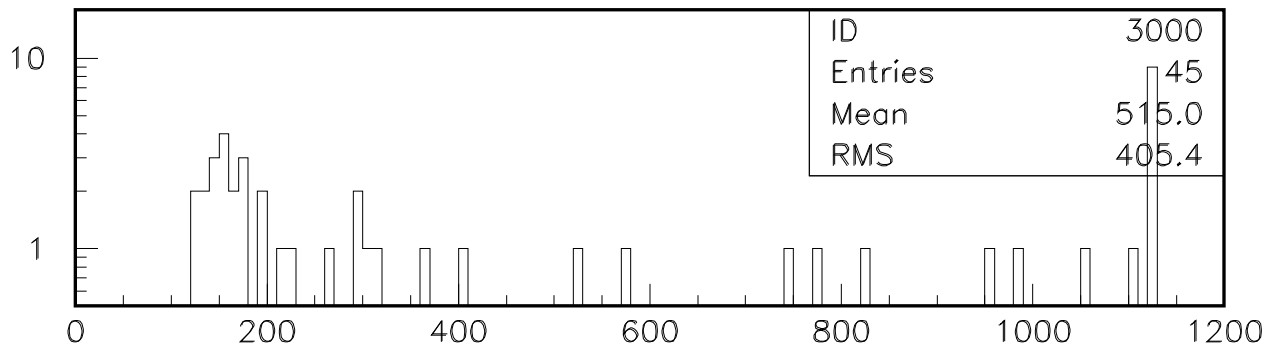

RPC Strip3 ADC(adc>100)

2003/11/12 12.49

Crosstalk in TIFR RPC (Run 130, HV 9.6KV, Slit 15mm, 62:8:30)

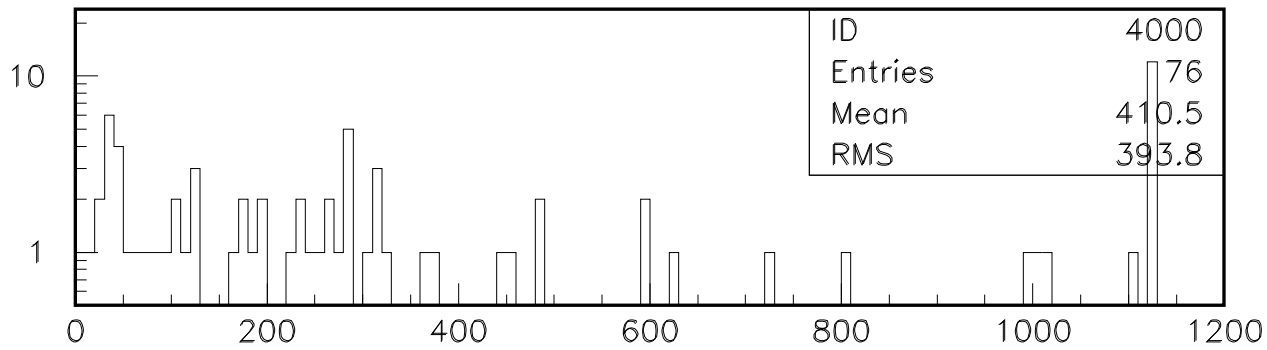

RPC Strip1 ADC(tdc<4070)

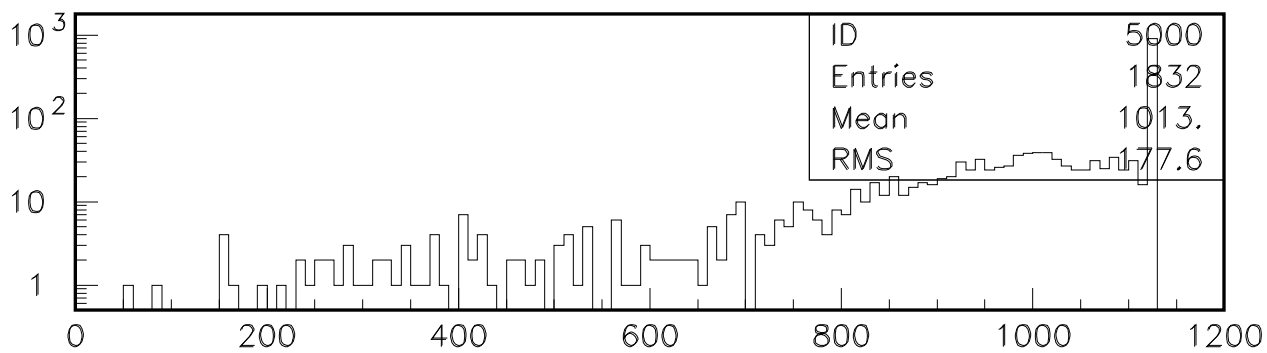

RPC Strip2 ADC(tdc<4070)

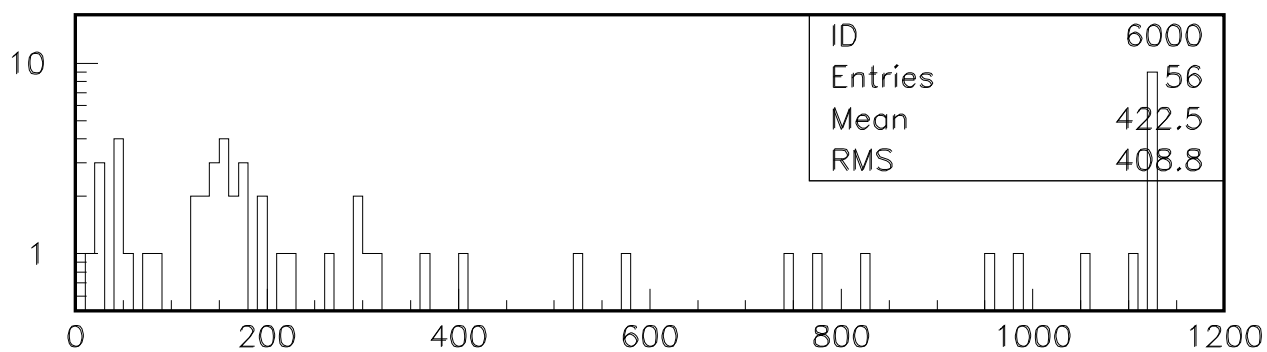

RPC Strip3 ADC(tdc<4070)

2003/11/12 12.49

Crosstalk in TIFR RPC (Run 131, HV 9.6KV, Slit 10mm, 62:8:30)

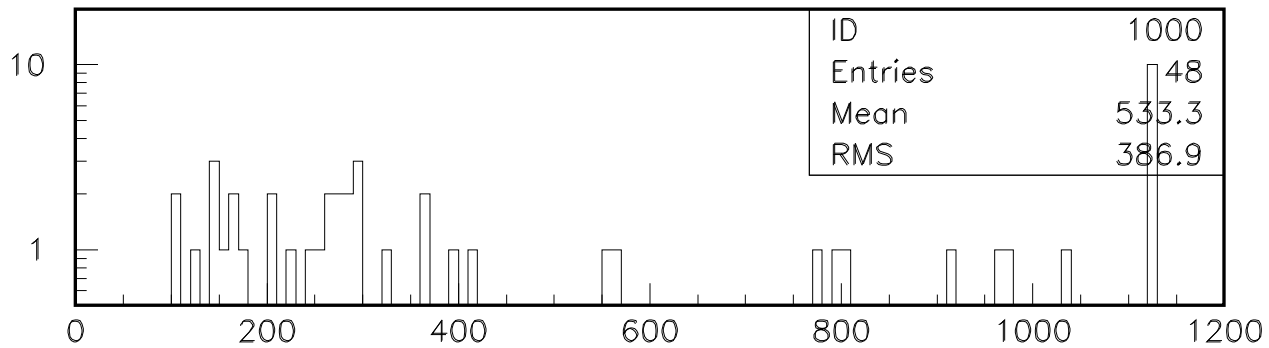

RPC Strip1 ADC(adc>100)

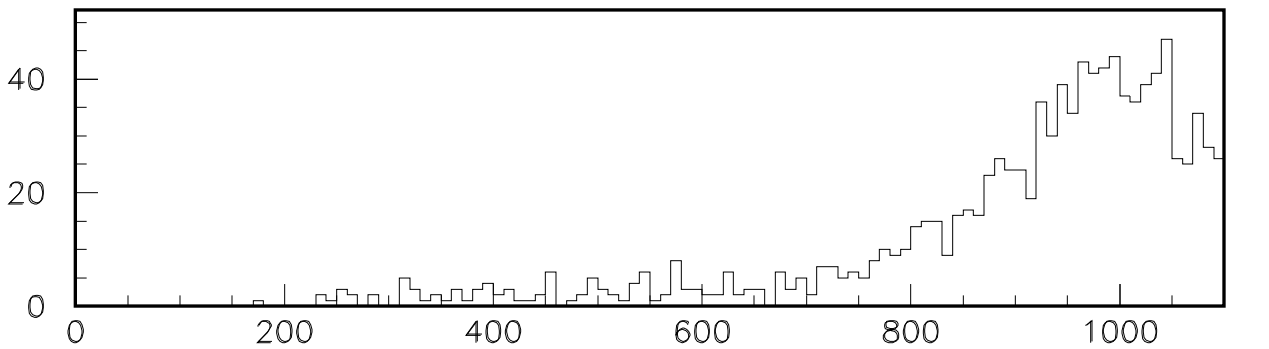

RPC Strip2 ADC(adc>100)

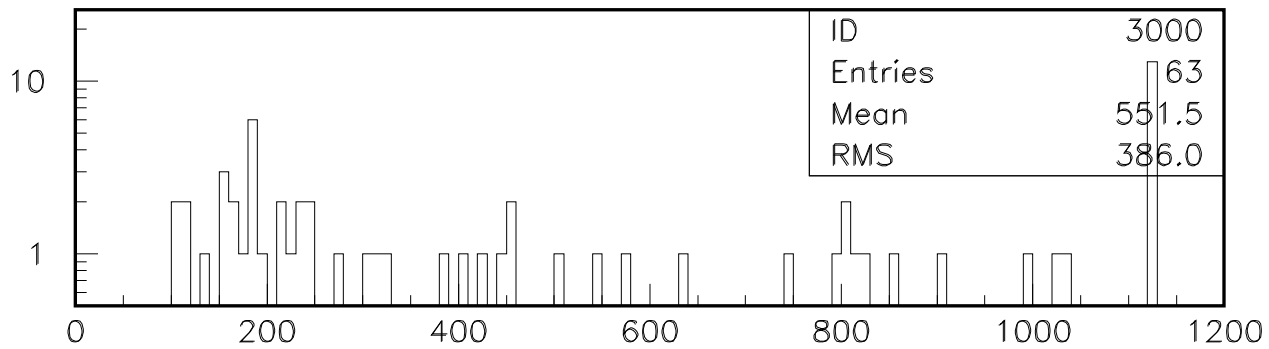

RPC Strip3 ADC(adc>100)

2003/11/12 12.49

Crosstalk in TIFR RPC (Run 131, HV 9.6KV, Slit 10mm, 62:8:30)

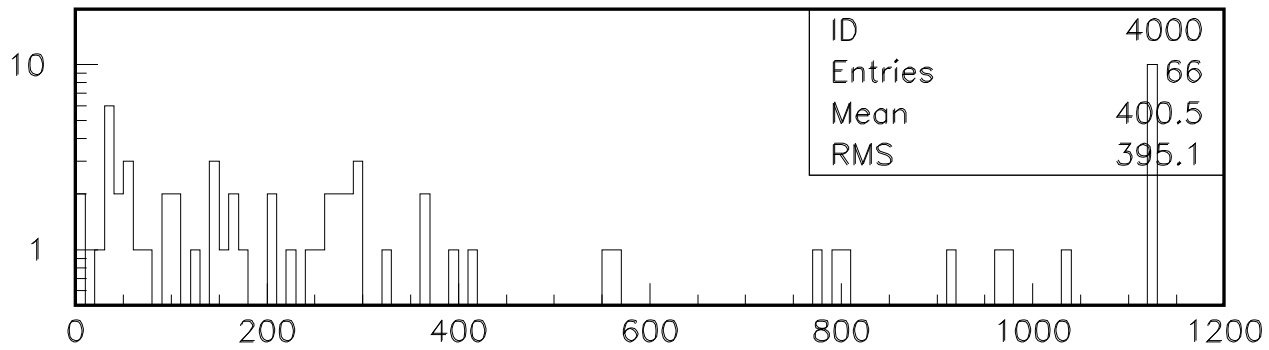

RPC Strip1 ADC(tdc<4070)

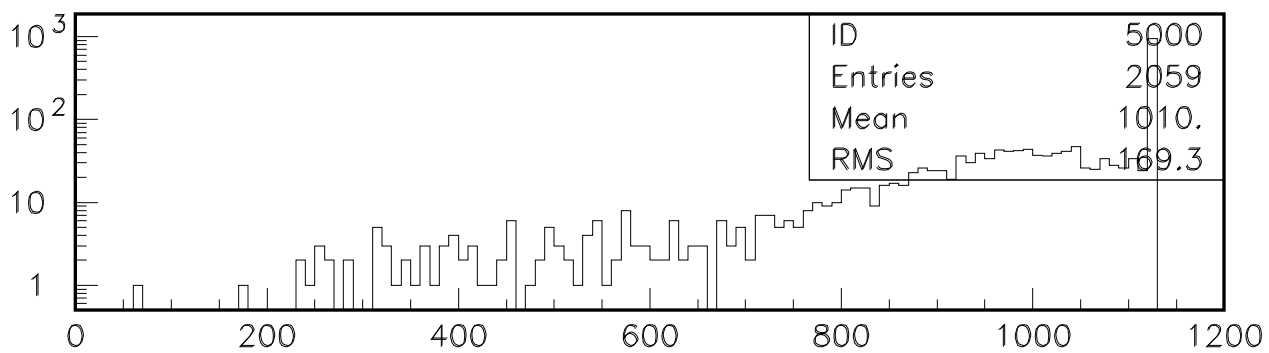

RPC Strip2 ADC(tdc<4070)

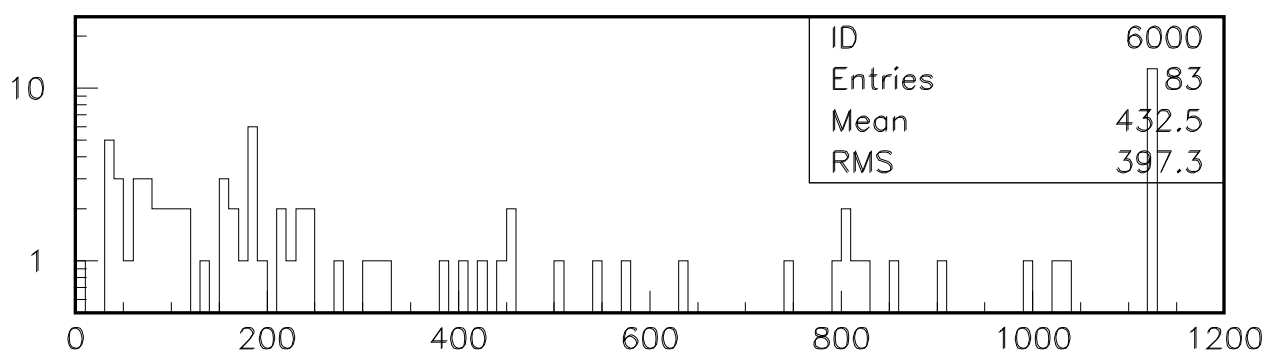

RPC Strip3 ADC(tdc<4070)

2003/11/12 12.49

Crosstalk in TIFR RPC (Run 166, HV 9.4KV, Slit 20mm, 57:8:35)

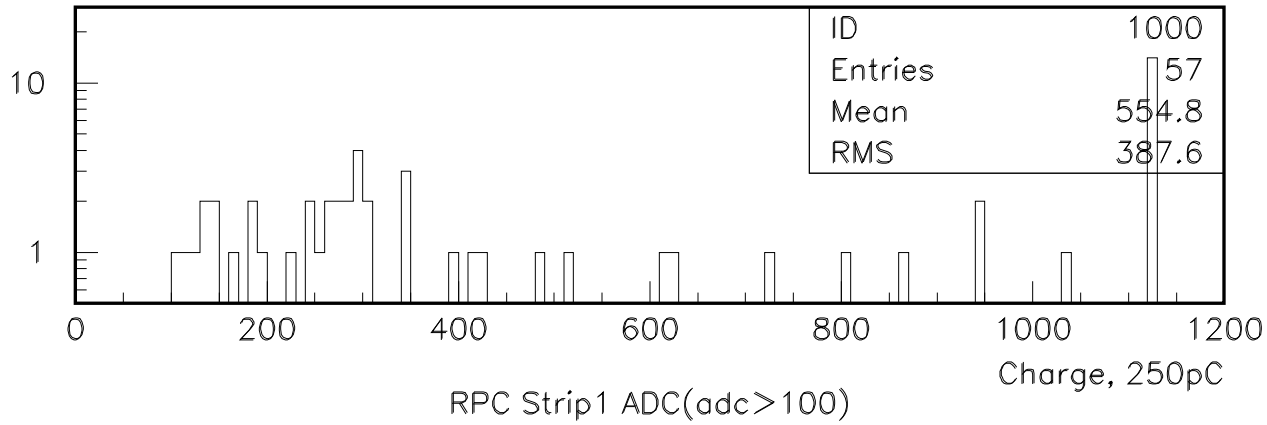

RPC Strip1 ADC(adc>100)

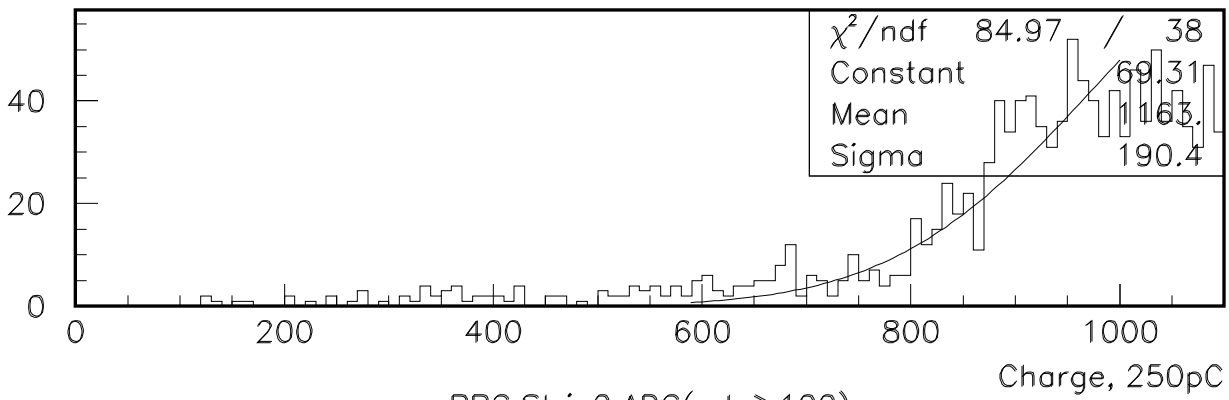

RPC Strip2 ADC(adc>100)

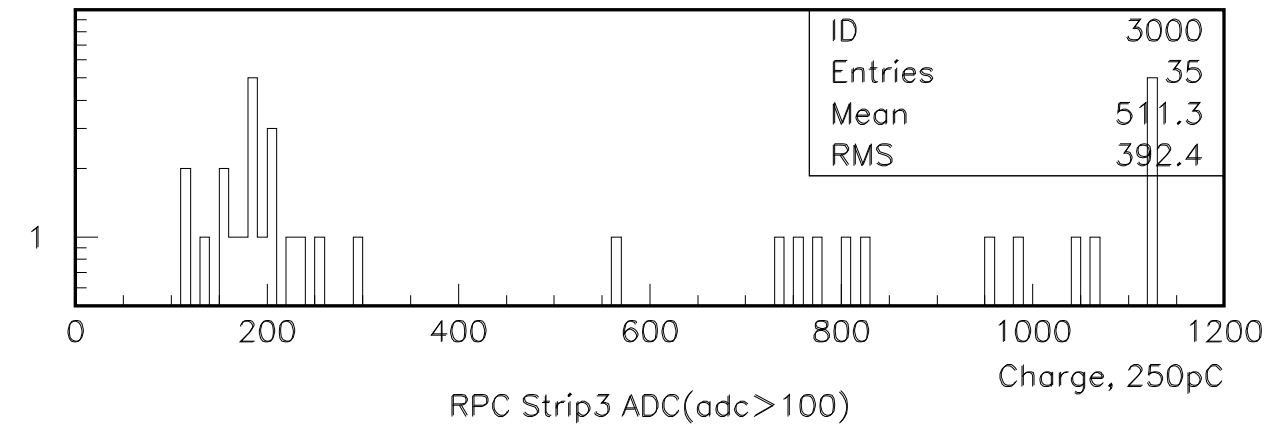

RPC Strip3 ADC(adc>100)

2003/11/12 12.49

Crosstalk in TIFR RPC (Run 166, HV 9.4KV, Slit 20mm, 57:8:35)

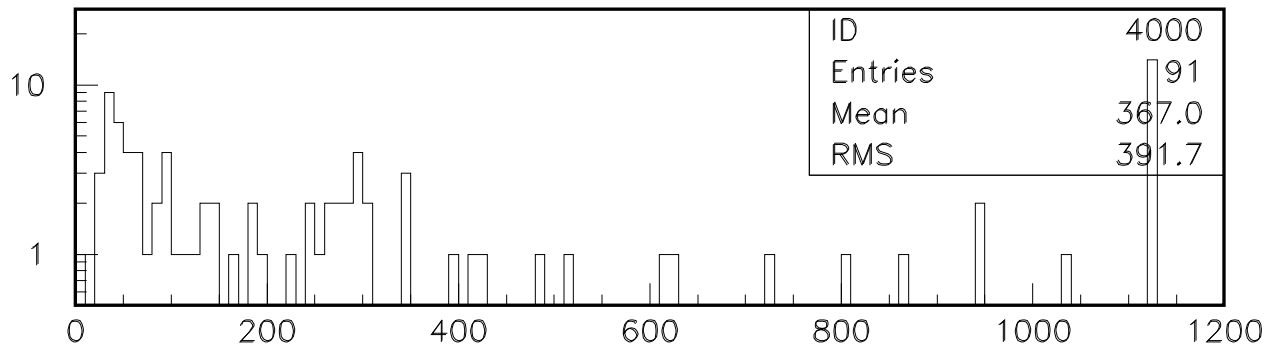

RPC Strip1 ADC(tdc<4070)

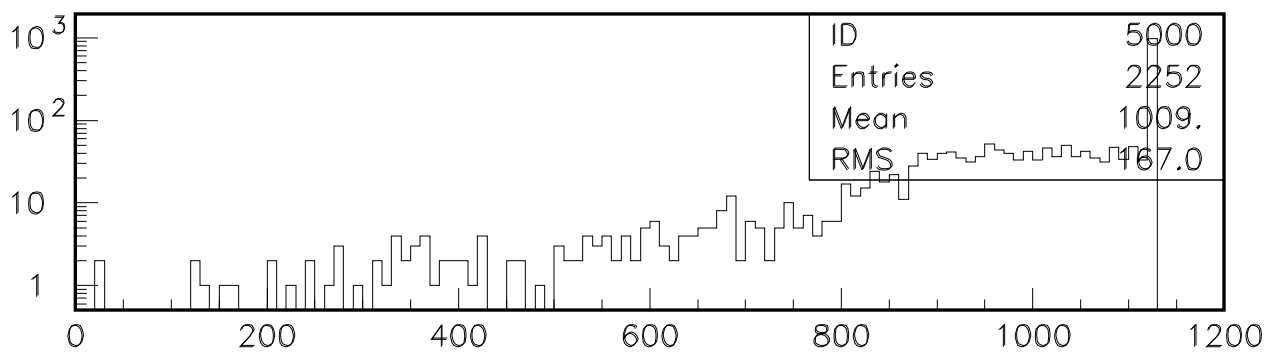

RPC Strip2 ADC(tdc<4070)

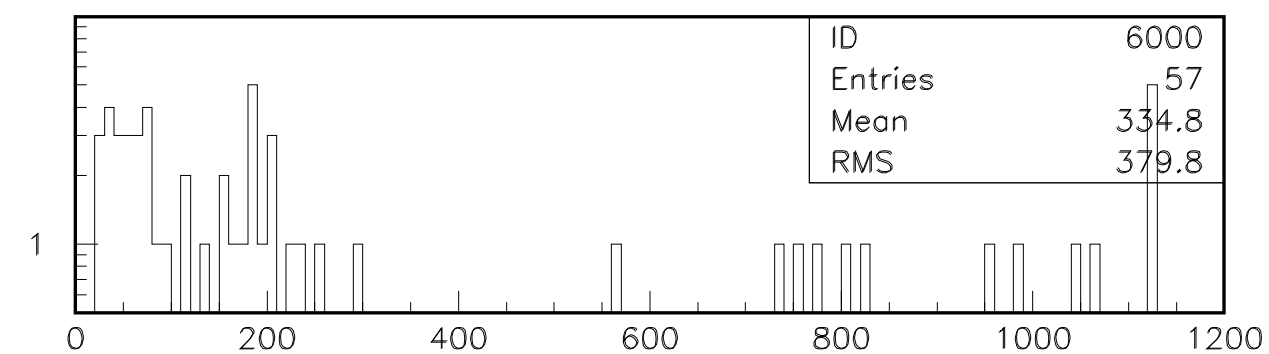

RPC Strip3 ADC(tdc<4070)

2003/11/12 12.49

Crosstalk in TIFR RPC (Run 170, HV 9.0KV, Slit 20mm, 57:8:35)

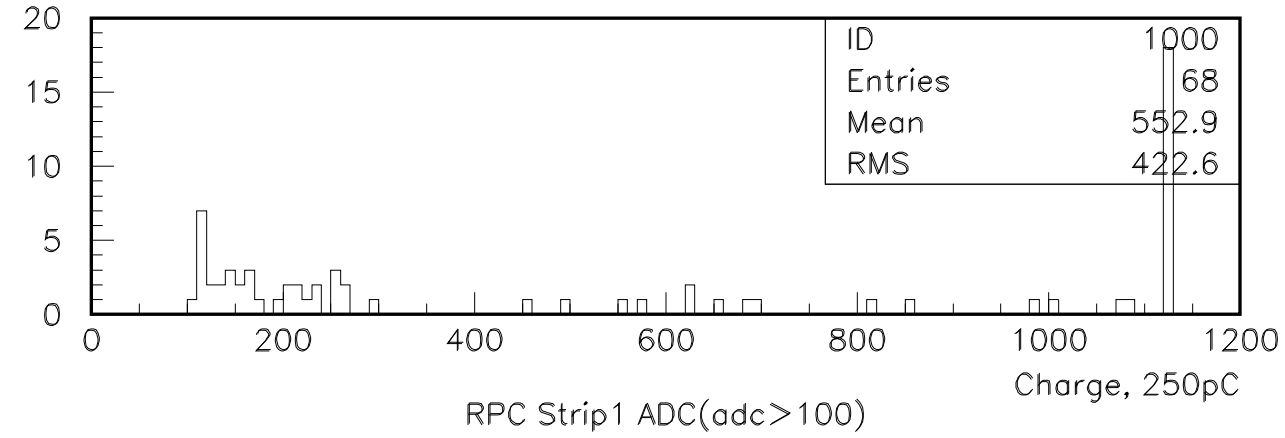

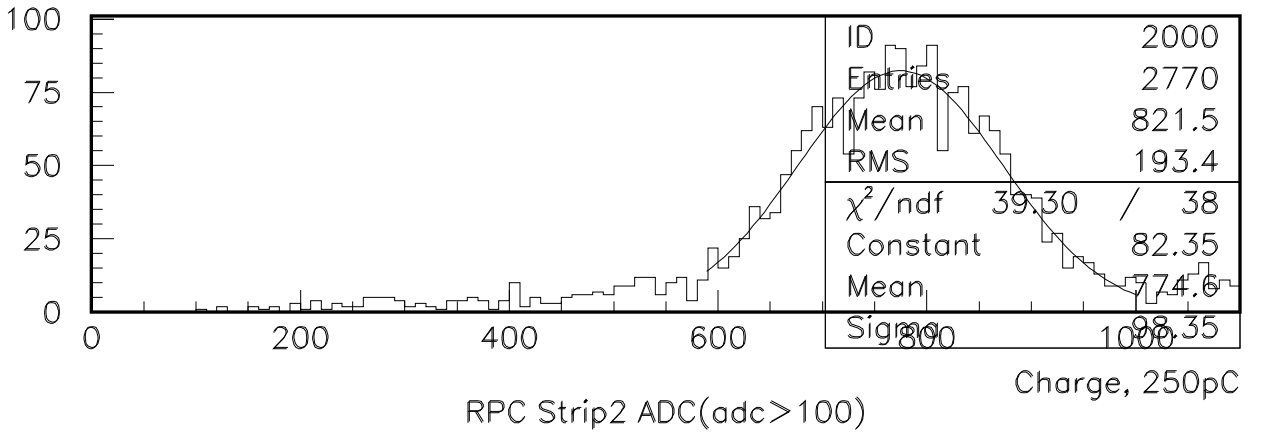

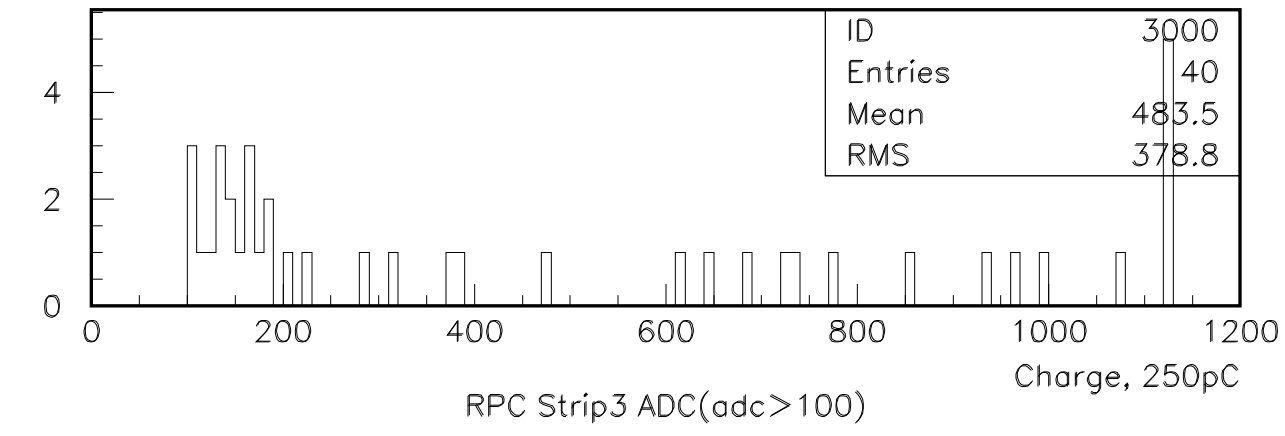

2003/11/12 12.49

Crosstalk in TIFR RPC (Run 170, HV 9.0KV, Slit 20mm, 57:8:35)

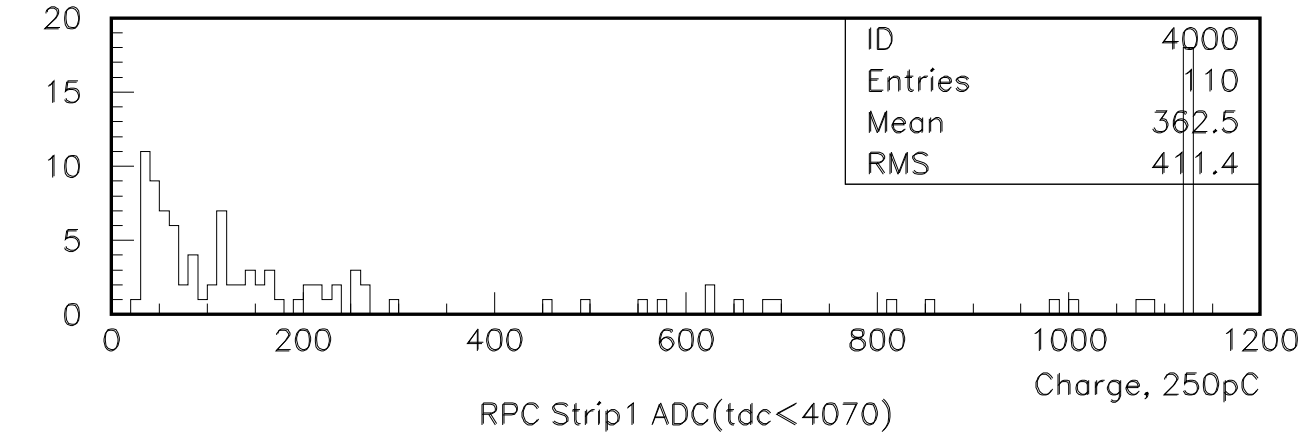

RPC Strip1 ADC(tdc<4070)

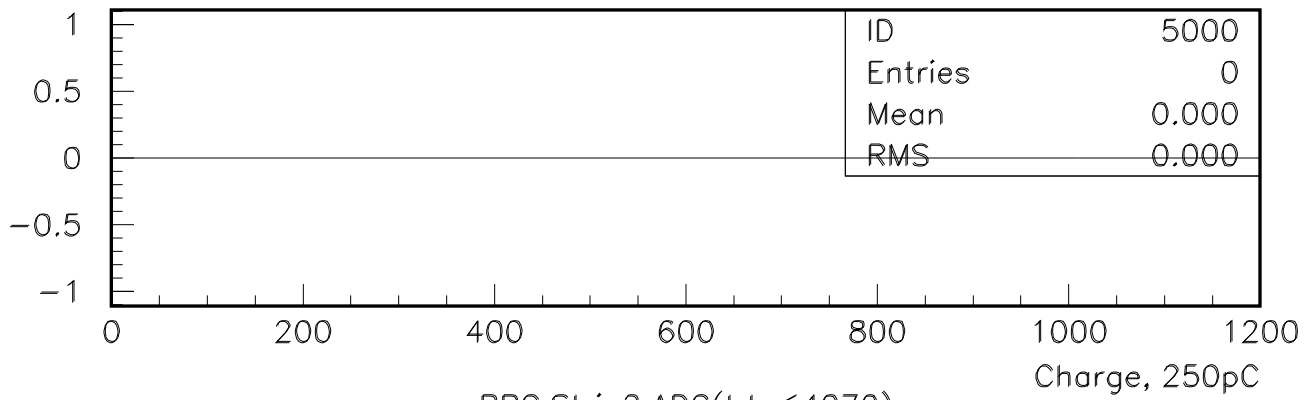

RPC Strip2 ADC(tdc<4070)

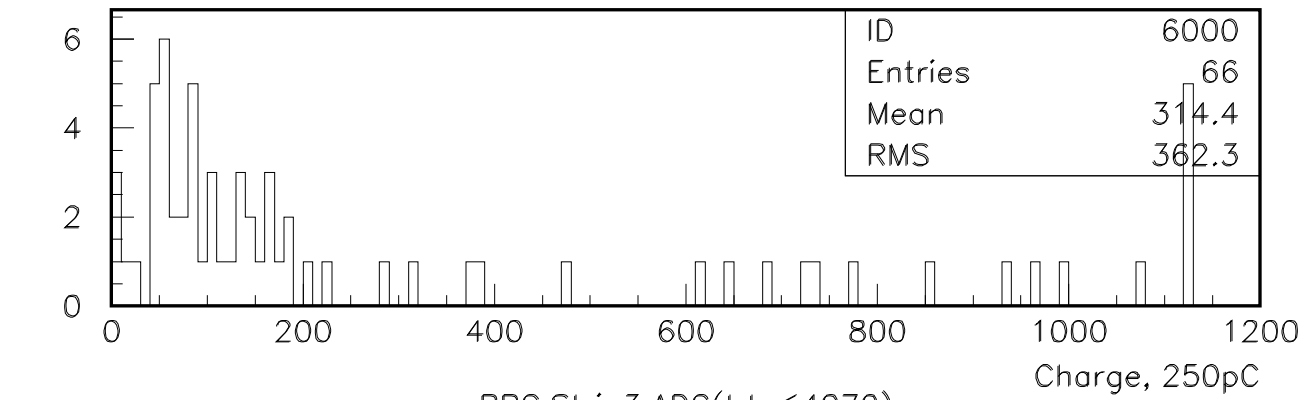

RPC Strip3 ADC(tdc<4070)

2003/11/12 12.49

Crosstalk in TIFR RPC (Run 212, HV 9.4KV, Slit 20mm, 52:8:40)

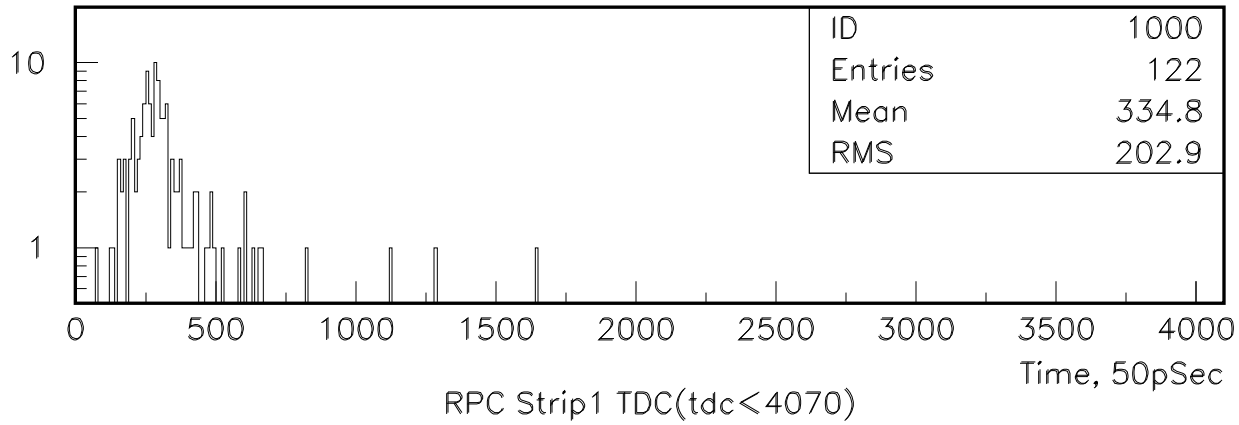

RPC Strip1 TDC(tdc<4070)

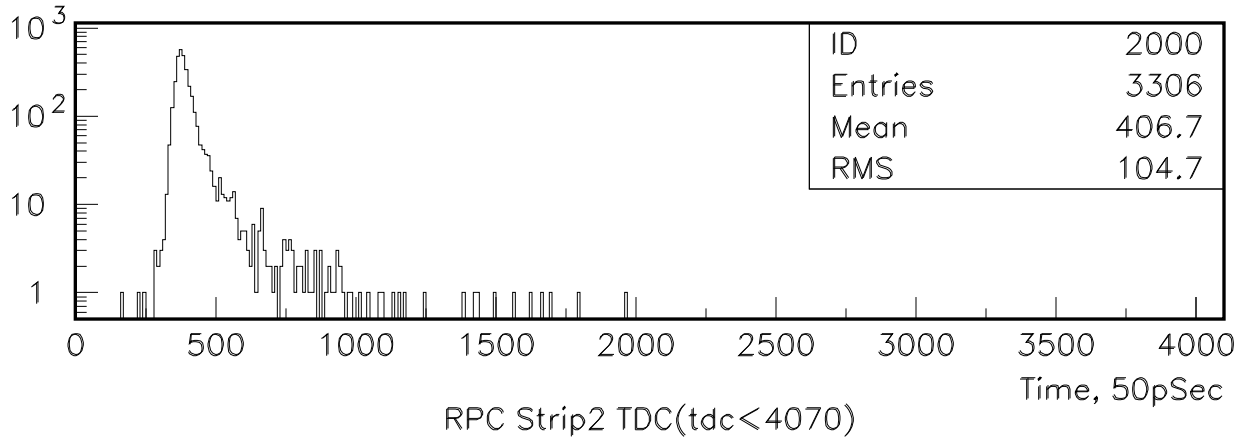

RPC Strip2 TDC(tdc<4070)

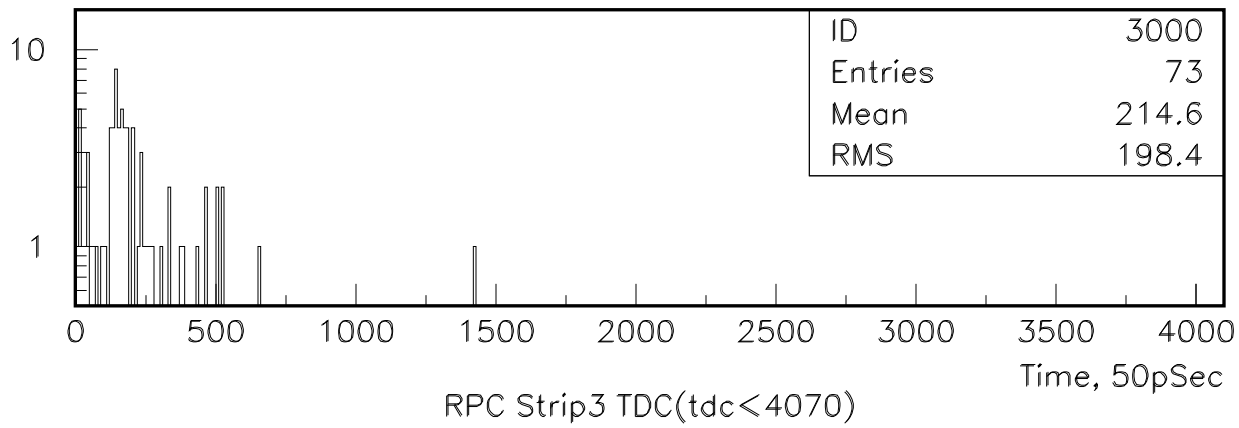

RPC Strip3 TDC(tdc<4070)

2003/11/12 12.49

Crosstalk in TIFR RPC (Run 213, HV 9.4KV, Slit 10mm, 52:8:40)

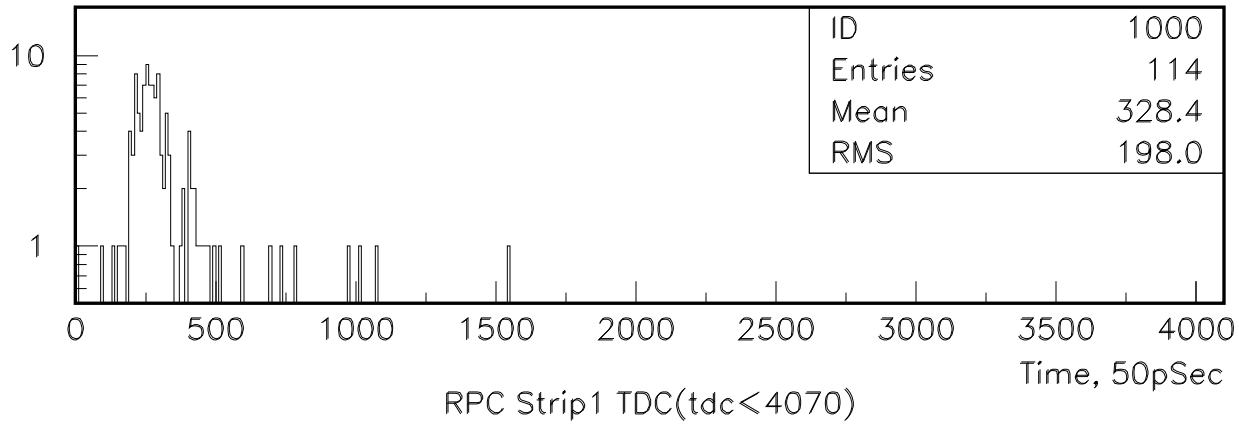

RPC Strip1 TDC(tdc<4070)

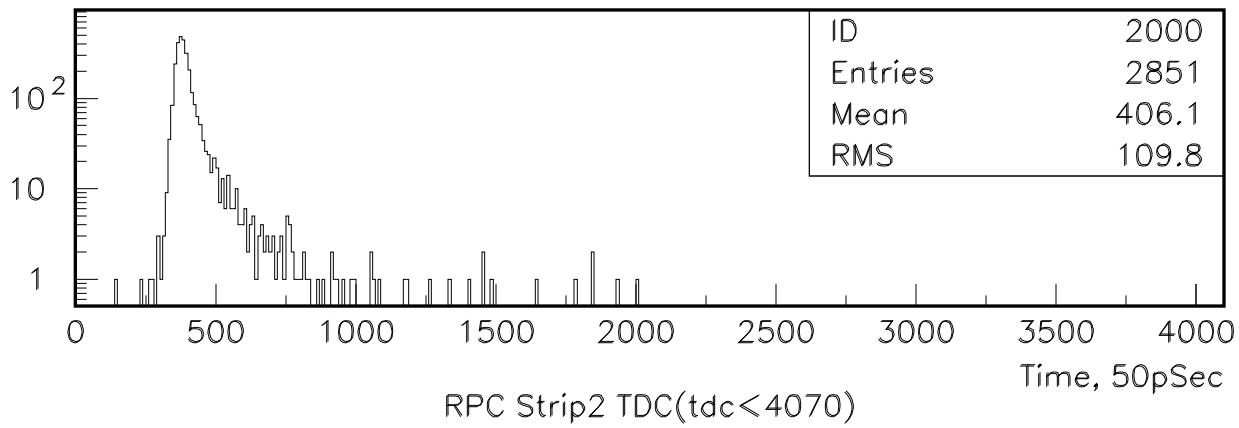

RPC Strip2 TDC(tdc<4070)

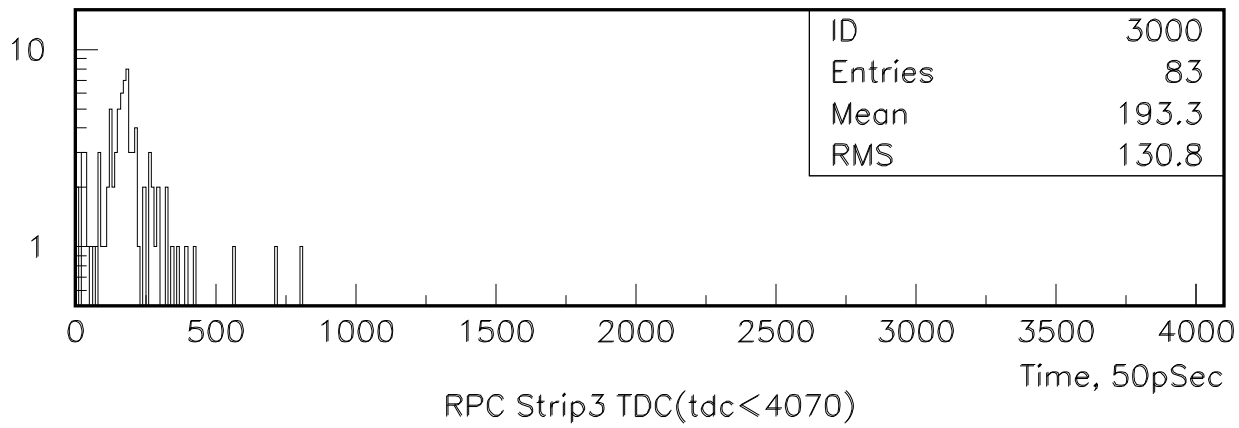

RPC Strip3 TDC(tdc<4070)

2003/11/12 12.49

Crosstalk in TIFR RPC (Run 240, HV 9.4KV, Slit 20mm, 46:8:46)

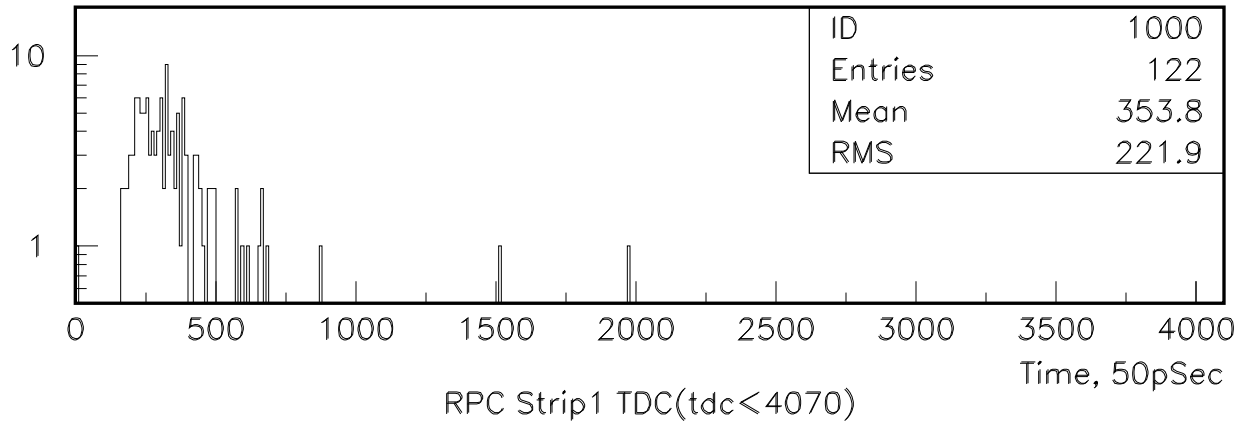

RPC Strip1 TDC(tdc<4070)

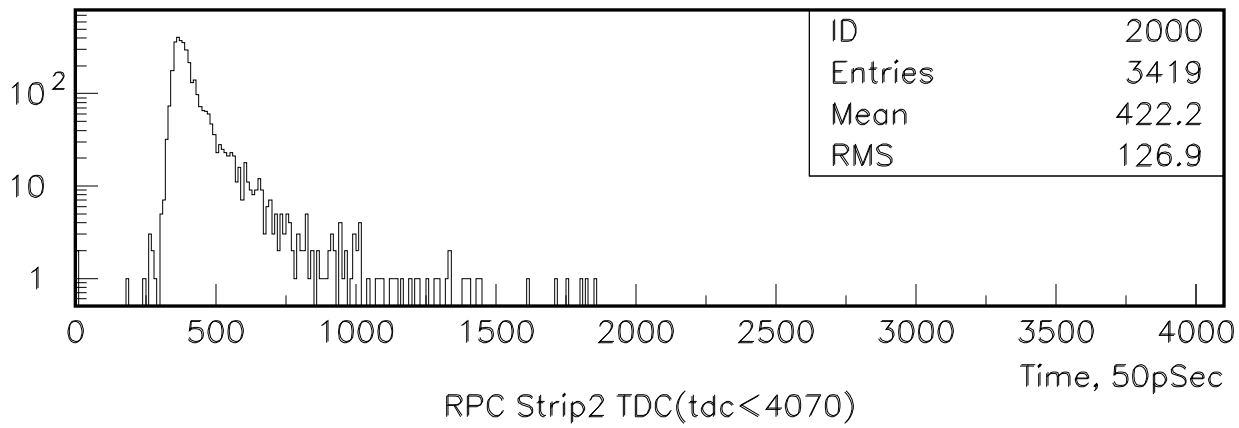

RPC Strip2 TDC(tdc<4070)

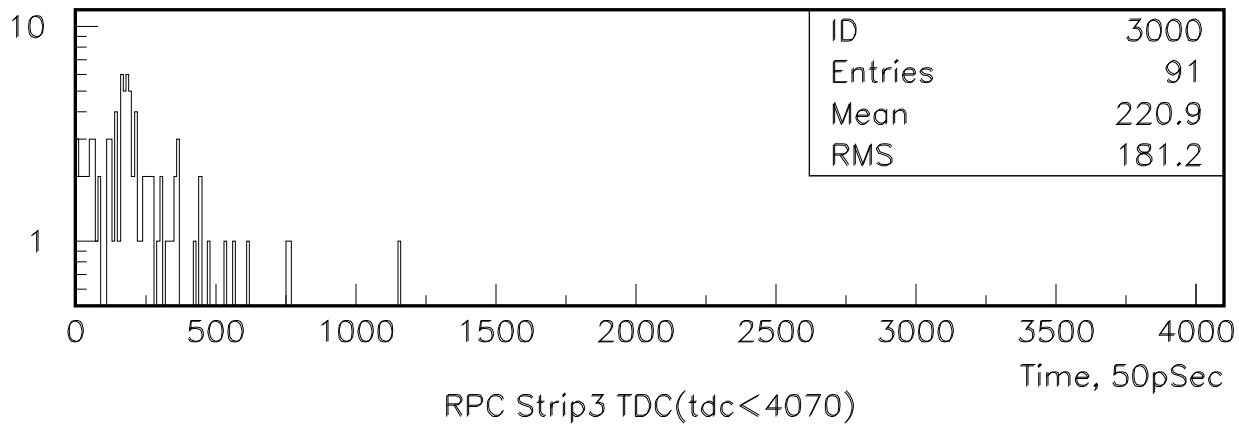

RPC Strip3 TDC(tdc<4070)

2003/11/12 12.49

Crosstalk in TIFR RPC (Run 260, HV 9.4KV, Slit 20mm, 40:8:52)

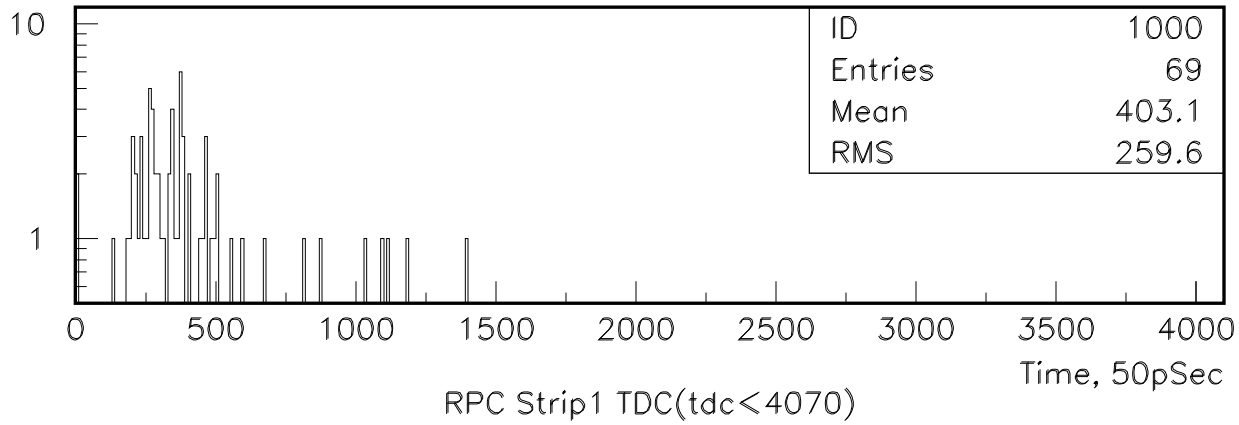

RPC Strip1 TDC(tdc<4070)

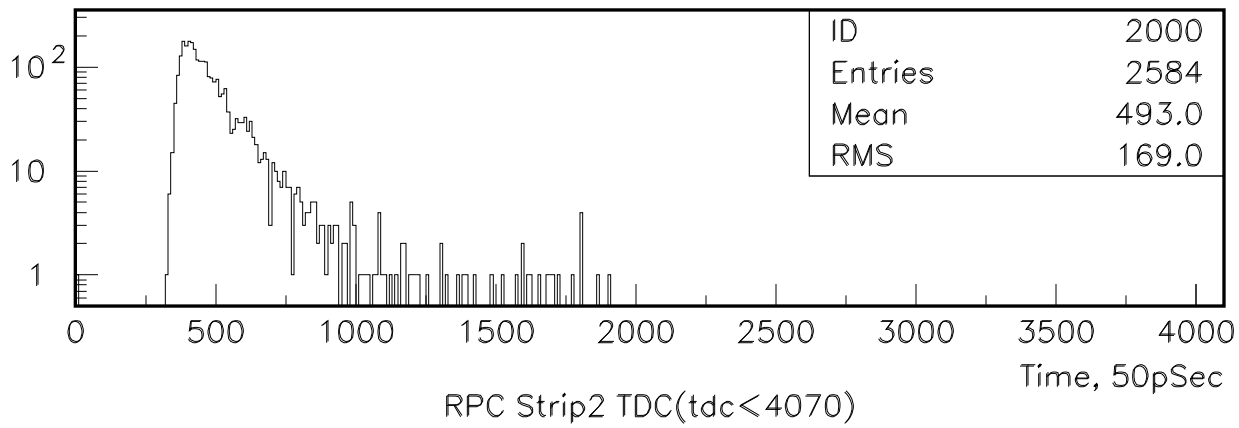

RPC Strip2 TDC(tdc<4070)

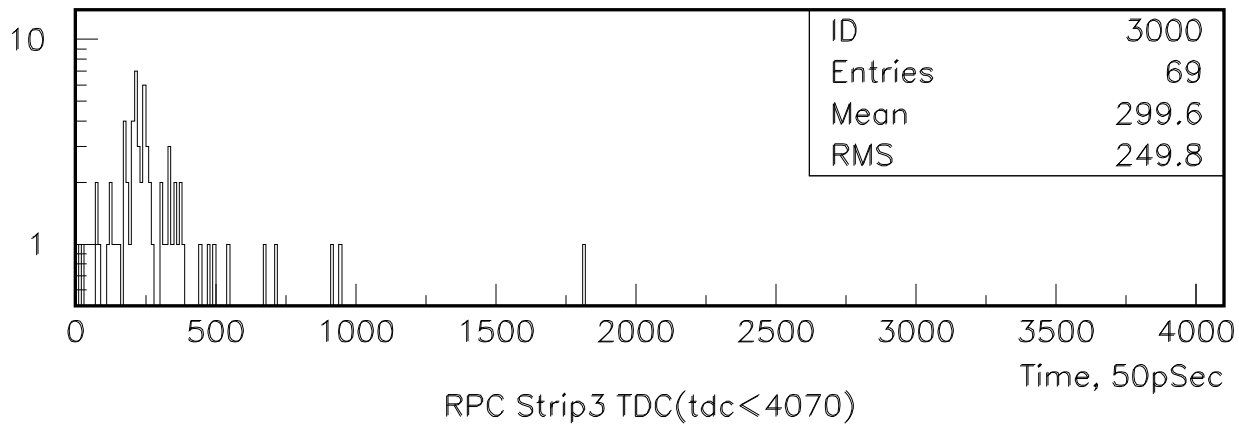

RPC Strip3 TDC(tdc<4070)